

Утверждаю  
Директор  
МУП «Троицкая электросеть»

А.П. Воробьева

« 10 » июля 2020 г.

### АКТ

технического освидетельствования электроустановки с истекшим установленным нормативно-технической документацией сроком службы.

Наименование предприятия: **МУП «Троицкая электросеть»**, г.Москва, г.о.Троицк.

#### Состав комиссии.

Председатель:	Главный инженер МУП «Троицкая электросеть»	Алексеев Е.В.
Члены комиссии:	Старший диспетчер МУП «Троицкая электросеть»	Кашаев Н.А.
	Начальник ПТО МУП «Троицкая электросеть»	Карнаухова Ж.В.
	Старший мастер МУП «Троицкая электросеть»	Чернышов А.Н.
	Генеральный директор ООО «ТСГ-ТРЕЙД»	Горохов Р.Ю.
	Представитель МТУ Ростехнадзора	<i>И.И. Мельников</i>

Дата составления Акта « 10 » июля 2020г.

1. Общие сведения об электроустановке:  
Полное наименование: **РУ-0,4кВ трансформаторной подстанции ТП-519.**  
Принадлежность: **МУП «Троицкая электросеть».**  
Адрес: *г.Москва, г.о.Троицк, м-н «В» ж/д В – 41.*  
*Руководитель эксплуатирующего подразделения, телефон, адрес: старший мастер МУП «Троицкая электросеть» Чернышов А.Н., т.8 (495)851-03-54.*  
Характеристика электроустановки: *Силовое оборудование смонтировано в закрытых ячейках ЩО-70 -9шт.: пять линейных, две вводные, одна секционная, одна Уличное освещение.*  
Год ввода в эксплуатацию – **1986 г.**  
Режим работы оборудования: *загрузка до 21% от номинальной в зимнее время и до 9% в летнее время.*  
Установленная мощность электрооборудования: **2 x 630 кВА.**  
Техническое состояние электроустановки: *удовлетворительное.*
2. Сведения о нормативно-техническом обеспечении проводимых работ в рамках Программы по техническому освидетельствованию: *эксплуатационная документация, документация по проведению капитального и текущего ремонтов планово-предупредительных работ, отчеты о проведении испытаний, сведения об авариях, отключениях и инцидентах.*
3. Группы в соответствии с Программой ТО: *сетевое электрооборудование сроком службы до 45 лет с нормальным режимом работы.*
4. Рекомендация по дальнейшей эксплуатации в соответствии с индивидуальной программой по ТО: *силовое оборудование РУ-0,4кВ ТП-519 в технически исправном состоянии, но технологически устарело, не отвечает современным требованиям техники безопасности при эксплуатации и не обеспечивает надежного электроснабжения потребителей.*
5. Заключение комиссии по допуску к эксплуатации: *электроустановка рекомендована к реконструкции.*


6. Срок очередного технического освидетельствования: 2025 год.

Председатель комиссии:

  
\_\_\_\_\_

Алексеев Е.В.  
\_\_\_\_\_

Члены комиссии:

  
\_\_\_\_\_

Кашаев Н.А.  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_


Карнаухова Ж.В.  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

Чернышов А.Н.  
\_\_\_\_\_

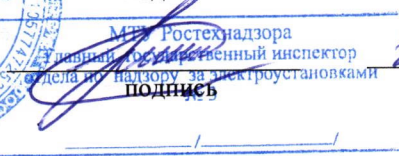
Генеральный директор  
ООО «ТСГ-ТРЕЙД»



  
\_\_\_\_\_

Горохов Р.Ю.  
\_\_\_\_\_

Представитель  
МТУ Ростехнадзора

  
\_\_\_\_\_

Журавлев Е.В.  
\_\_\_\_\_